




IHR VORTEIL

- komplett aus Nirosta-Edelstahl 1.4301
- Rundbügelssystem / keine Druckstellen
- Einfacher Anschluss an die Warmwasserheizung
- service- wartungsfrei
- 5 Jahre Garantie
- auch für Kinderschuhe und Handschuhe einsetzbar
- ökologisches System
- ACHTUNG! Vorlauftemperatur sollte konstant zw. 35-40°C betragen!



Der durchgehend gebogene Rundbügel garantiert eine reibungslose Zirkulation des warmen Wassers. Es kommt bei diesem System zu keiner Unterbrechung der Wasserzirkulation, da dies ein Abkühlen der Bügel zur Folge hätte. Die spezielle Form verhindert ein Kippen zur Seite o. gar nach unten! Die warme Luft im Schuh steigt auf und trocknet die Restfeuchte in den Schuhspitzen.

Ihre Gäste nehmen wohligh vorgewärmte und trockene Schuhe vom Bügel!



MEHR ALS 30 JAHRE
ERFAHRUNG!



Skiräume vom Feinsten für eine lange Zeit mit zufriedenen Gästen! Gerne stehen wir Ihnen für Beratung / Angebotsstellung / Planung zur Verfügung!



Standardgrößen

PH5H



PH10



PH15



PH20



5 Paar	200 cm	29 cm	38 cm
10 Paar	200 cm	61 cm	38 cm
15 Paar	200 cm	86 cm	38 cm
20 Paar	200 cm	116 cm	38 cm

Ihr persönliches Motiv am Schuhtrockner – Blickfang für Ihre Gäste !



Weitere Artikel für Ihren Skiraum



Skiaufbewahrung


mobil o. Wand

beheizte Skispinde

Sitzbank

Montageanleitung für "Heizungs-Schuhrockenpaneele"

Wahlweise sind die Anschlüsse auch an der Oberseite möglich

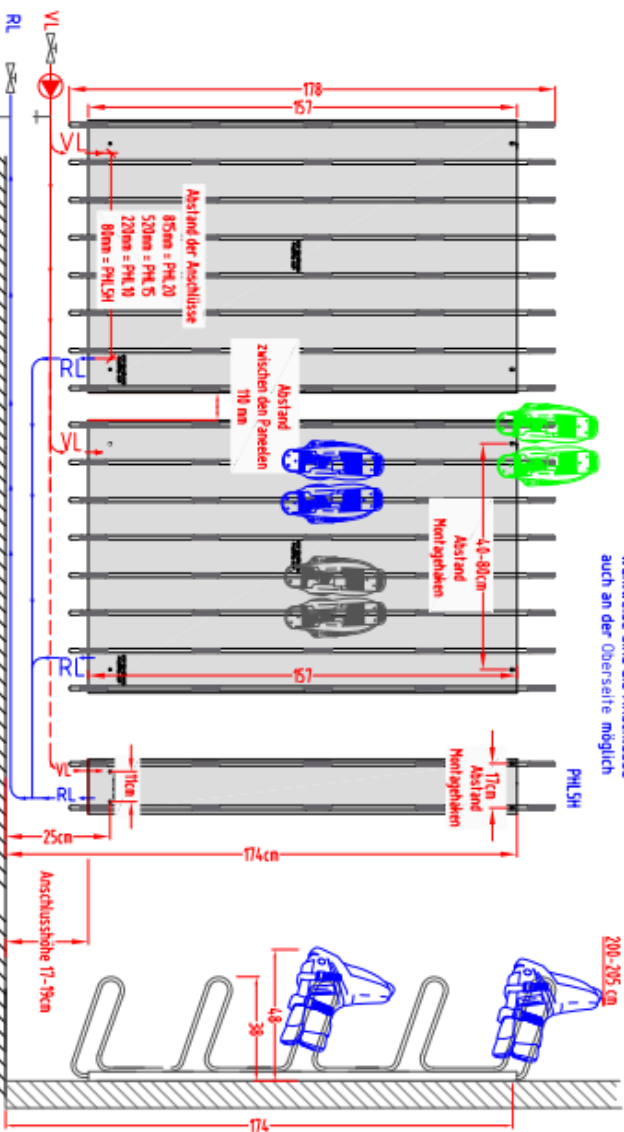

Die Verbindung zwischen den Paneelen sollte aus Edelstahl sein, um ein Oxidieren der Fittings zu verhindern!

Anschluss Panzerschlauch mit 1/2" Außengewinde und/oder Verschraubung für Rohr 1/4" DN

ACHTUNG:
Heizungstechnische Anschlussarbeiten sind bauseits vorzunehmen. Anschlussmaterialien (Pumpen etc.) sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Bei der Montage von mehreren Paneelen empfiehlt sich die Installation nach dem System "Tichelmann"!

Vorlauf Temperatur:
40°K (mittels Konstantwertregler, bauseits)
40°max.

Heizungspumpe:
eine eigene Pumpe (bauseits) für die Paneele wird empfohlen, ist aber vom Installateur je nach Erfordernis zu montieren.

Entlüftungseinrichtung:
ist nicht erforderlich





Ventile:
es wird empfohlen Absperrventile sowie min. eine Spülvorrichtung je Anlage einzubauen (bauseits)

Die Paneele mit dem Druck der Wasserleitung befüllen und auf blasenfreien austritt des Wassers achten!

5 Paar "Hoch" 10 Paar

15 Paar

20 Paar

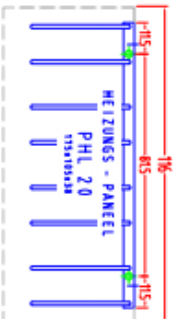

Montagehinweise für TOP TROCK
"Heizungs-Schuhrockenpaneele"



Gr 22 - Austria

Datum: 01.2018
Z.Nr.: 028810/01/000

Quelle: "TOP TROCK TRL Pumpen/VOB/LE" (Date: 04.12.2018)

Zeichnung: Gerdinger-Eigentum
VOR TROCK ©